



Пациент: ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА

Дата взятия:

Возраст: 47 л.

Дата выполнения:

Пол: Ж

Биоматериал: Кровь с ЭДТА

№ заявки:



## Гематологические исследования

| Анализ                                                  | Результат | Низкий | Нормальный уровень | Высокий | Ед. изм. |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|---------|----------|
| Эритроциты                                              | 4,6       | 3,92   |                    | 5,08    | 10*12/л  |
| Гемоглобин                                              | 135       | 119    |                    | 146     | г/л      |
| Гематокрит                                              | 41        | 36,6   |                    | 44      | %        |
| Средний объем эритроцитов (MCV)                         | 89        | 82,9   |                    | 98      | фл       |
| Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)       | 29,2      | 27     |                    | 32,3    | пг/кл    |
| Средняя концентрация Нб в эритроцитах (MCHC)            | 32,9      | 31,8   |                    | 34,7    | г/дл     |
| Отн.ширина распредел.эритроц.по объему (ст.отклонение)  | 43        | 38,2   |                    | 49,2    | фл       |
| Отн.ширина распредел.эритроц.по объему (коэфф.вариации) | 13,2      | 12,1   |                    | 14,3    | %        |
| Тромбоциты                                              | 238       | 173    |                    | 390     | 10*9/л   |
| Средний объем тромбоцитов (MPV)                         | 10,7      | 9,1    |                    | 11,9    | фл       |
| Тромбокрит (PCT)                                        | 0,26      | 0,18   |                    | 0,39    | %        |
| Относит.ширина распредел.тромбоцитов по объему (PDW)    | 12,4      | 9,9    |                    | 15,4    | %        |
| Лейкоциты                                               | 5,46      | 4,37   |                    | 9,68    | 10*9/л   |
| Нейтрофилы                                              | 2,48      | 2      |                    | 7,15    | 10*9/л   |
| Нейтрофилы %                                            | 45,5      | 42,5   |                    | 73,2    | %        |
| Эозинофилы                                              | 0,15      | 0,03   |                    | 0,27    | 10*9/л   |
| Эозинофилы %                                            | 2,7       |        |                    | 3       | %        |
| Базофилы                                                | 0,02      | 0,01   |                    | 0,05    | 10*9/л   |
| Базофилы %                                              | 0,4       |        |                    | 0,7     | %        |



Пациент: ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА

Дата взятия:

Возраст: 47 л.

Дата выполнения:

Пол: Ж

Биоматериал: Кровь с ЭДТА

№ заявки:



| Анализ                                | Результат     | Низкий | Нормальный уровень | Высокий | Ед. изм.           |
|---------------------------------------|---------------|--------|--------------------|---------|--------------------|
| Моноциты                              | 0,64          | 0,29   |                    | 0,71    | 10 <sup>9</sup> /л |
| Моноциты %                            | <b>+</b> 11,7 | 4,3    |                    | 11      | %                  |
| Лимфоциты                             | 2,17          | 1,16   |                    | 3,18    | 10 <sup>9</sup> /л |
| Лимфоциты %                           | 39,7          | 18,2   |                    | 47,4    | %                  |
| Ретикулоциты                          | 42,1          | 33,1   |                    | 101,5   | 10 <sup>9</sup> /л |
| Ретикулоциты %                        | 0,91          | 0,76   |                    | 2,21    | %                  |
| Незрелые ретикулоциты %               | 5,2           | 3,1    |                    | 13,5    | %                  |
| Низкофлуоресцирующие ретикулоциты     | 94,8          | 87     |                    | 98,6    | %                  |
| Среднефлуоресцирующие ретикулоциты    | 4,6           | 2,8    |                    | 11,8    | %                  |
| Высокофлуоресцирующие ретикулоциты    | 0,6           | 0,1    |                    | 1,5     | %                  |
| Содержание гемоглобина в ретикулоците | 34,6          | 30,2   |                    | 35,6    | пг                 |
| Дельта-гемоглобин                     | 3,7           |        |                    |         |                    |

Врач КЛД: подпись врача ФИО одобряющего врача

Одобрено: 15.03.2022

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ISO 9001, ISO 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.



Лицензия: ЛО-77-01-020210 от 6 августа 2020 г.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком &lt;, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.

Пациент: **ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА**

Дата взятия:

Возраст: **47 л.**

Дата выполнения:

Пол: **Ж**Биоматериал: **Сыворотка крови**Метод: **Фотометрический по к.т.**

№ заявки:

**Биохимическое исследование крови**

| Анализ                                             | Результат | Низкий | Нормальный уровень | Высокий | Ед. изм. |
|----------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|---------|----------|
| Билирубин общий                                    | 11,1      | 5      | ▼                  | 21      | мкмоль/л |
| Билирубин прямой                                   | 1,9       |        | ▼                  | 3,4     | мкмоль/л |
| Железо (свободное, белковосвязанное, сывороточное) | 23,0      | 10,7   | ▼                  | 32,2    | мкмоль/л |
| Латентная железосвязывающая способность            | 35,7      | 27,8   | ▼                  | 63,6    | мкмоль/л |
| Трансферрин                                        | 2,68      | 2      | ▼                  | 3,6     | г/л      |
| Ферритин                                           | 18        | 10     | ▼                  | 150     | мкг/л    |

Врач КЛД: подпись врача ФИО одобряющего врачаОдобрено: **16.06.2022**

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ISO 9001, ISO 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.



Лицензия: ЛО-77-01-020210 от 6 августа 2020 г.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком &lt;, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.



Пациент: ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА

Дата взятия:

Возраст: 47 л.

Дата выполнения:

Пол: Ж


Биоматериал: Сыворотка крови

Метод: ИХМ

№ заявки:



## Витамин В12 (цианкоболамин) в крови

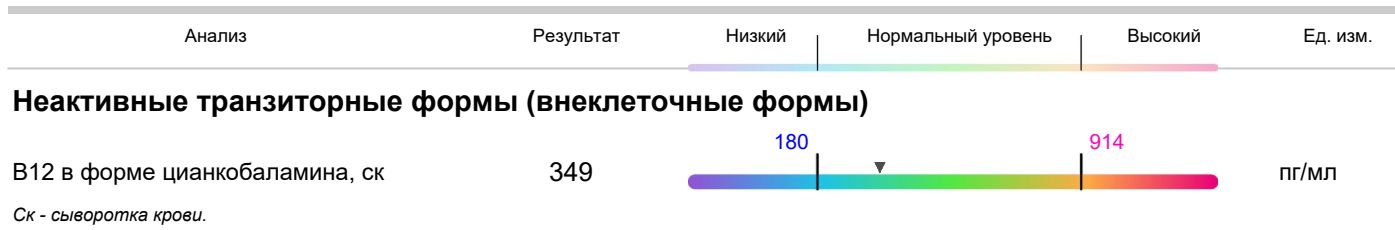

Врач КЛД: подпись врача

ФИО одобряющего врача

Одобрено: 16.06.2022

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ISO 9001, ISO 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.



RIQAS



Лицензия: ЛО-77-01-020210 от 6 августа 2020 г.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.



Пациент: ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА

Дата взятия:

Возраст: 47 л.

Дата выполнения:

Пол: Ж


Биоматериал: Сыворотка крови

Метод: ИХМ

№ заявки:



## Витамин В9 (фолиевая кислота) в крови

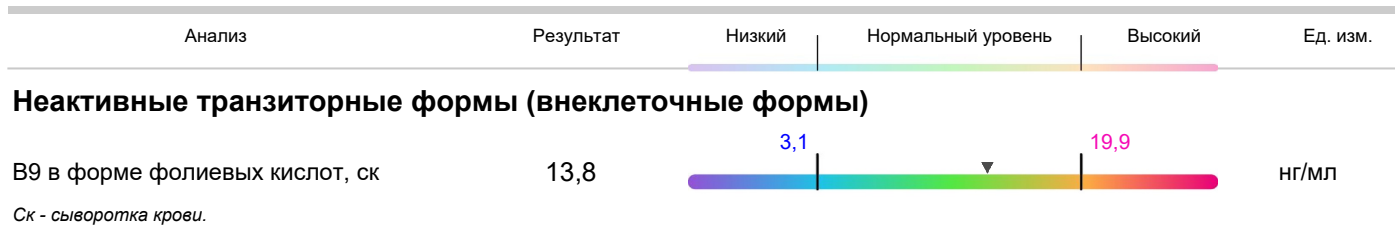

Врач КЛД: подпись врача

ФИО одобряющего врача

Одобрено: 16.06.2022

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ISO 9001, ISO 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.



RIQAS



Лицензия: ЛО-77-01-020210 от 6 августа 2020 г.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.